


Kunde:

Turbine bis 75 N

Datum:

Rev: 0

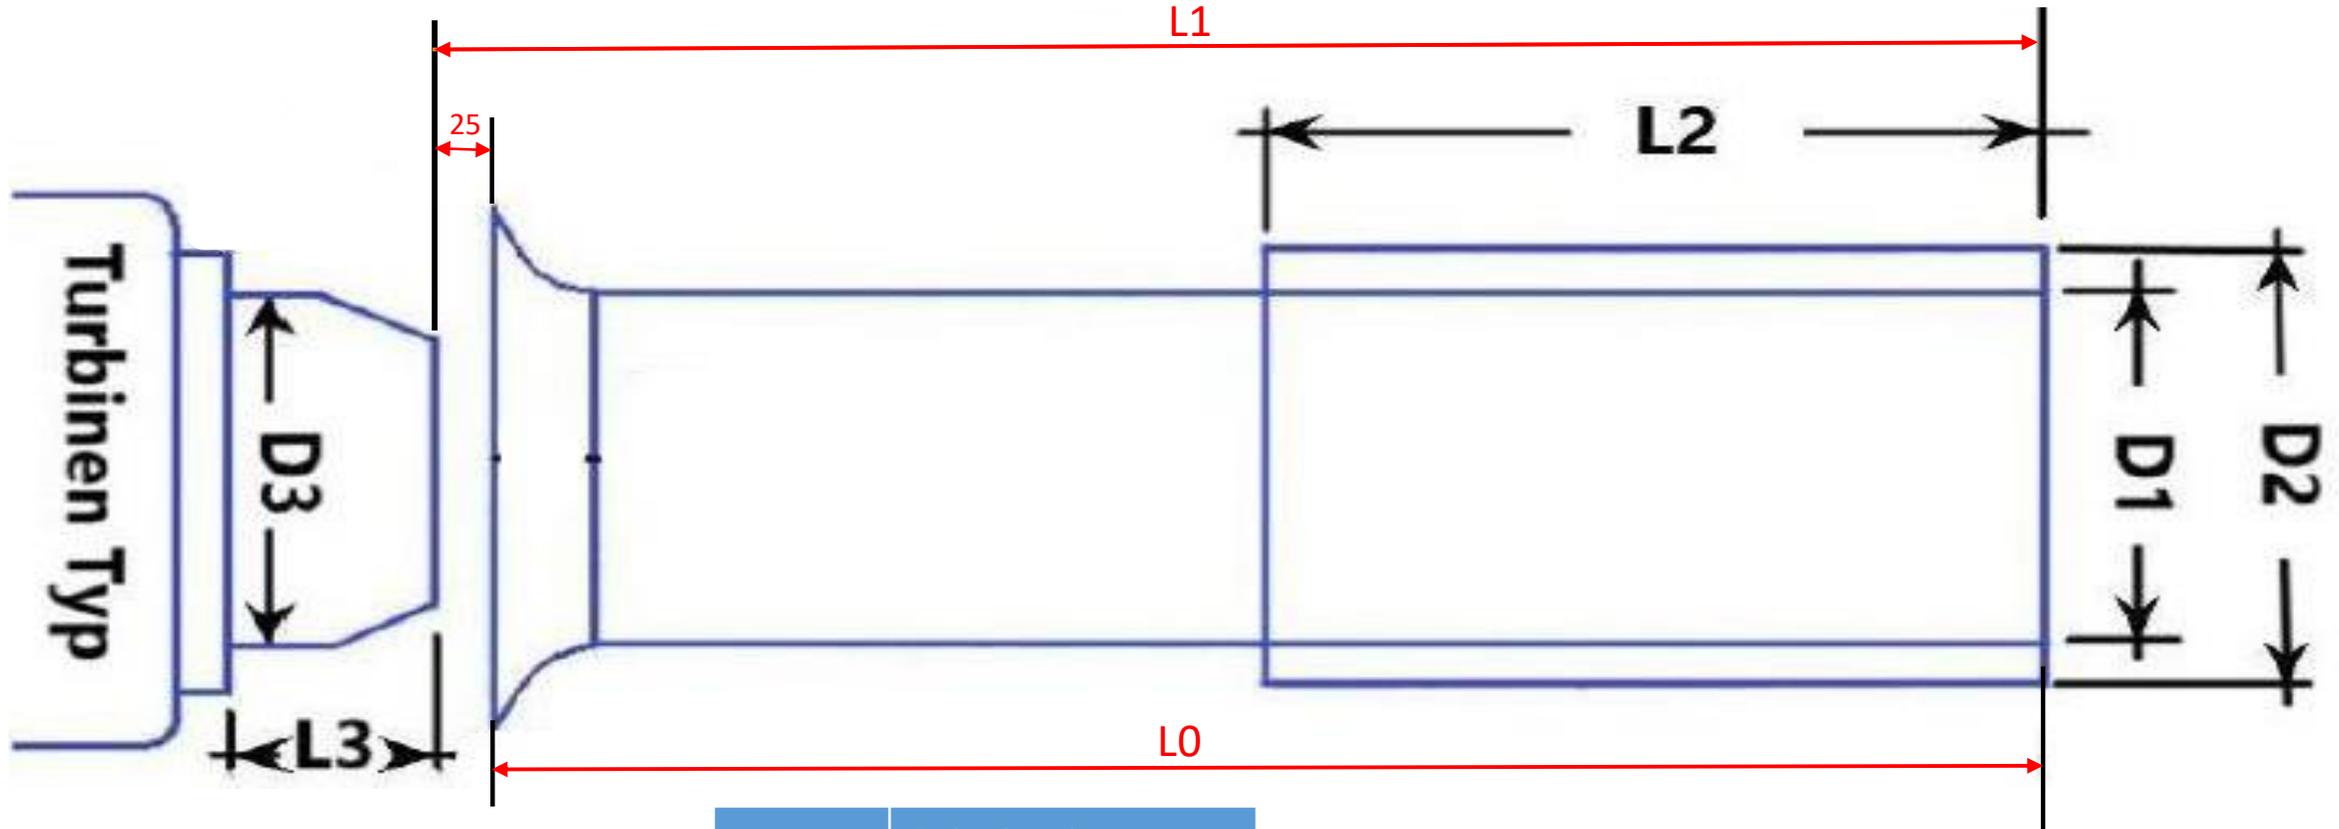

Angabe nur bei Stützkranzhalterung erforderlich!

Turbine	<input type="text"/>
D3	<input type="text"/> mm
L3	<input type="text"/> mm

	Schubrohr
$L0/D1$	$L0$ / 60 mm
	Kühlrohr
$L2/D2$	<input type="text"/> / 70 mm

$L1$	Länge: Ende Konus bis Ende Rumpf	<input type="text"/> mm
$L0$	Länge Schubrohr ( $L0 = L1 - 25$ )	<input type="text"/> mm